


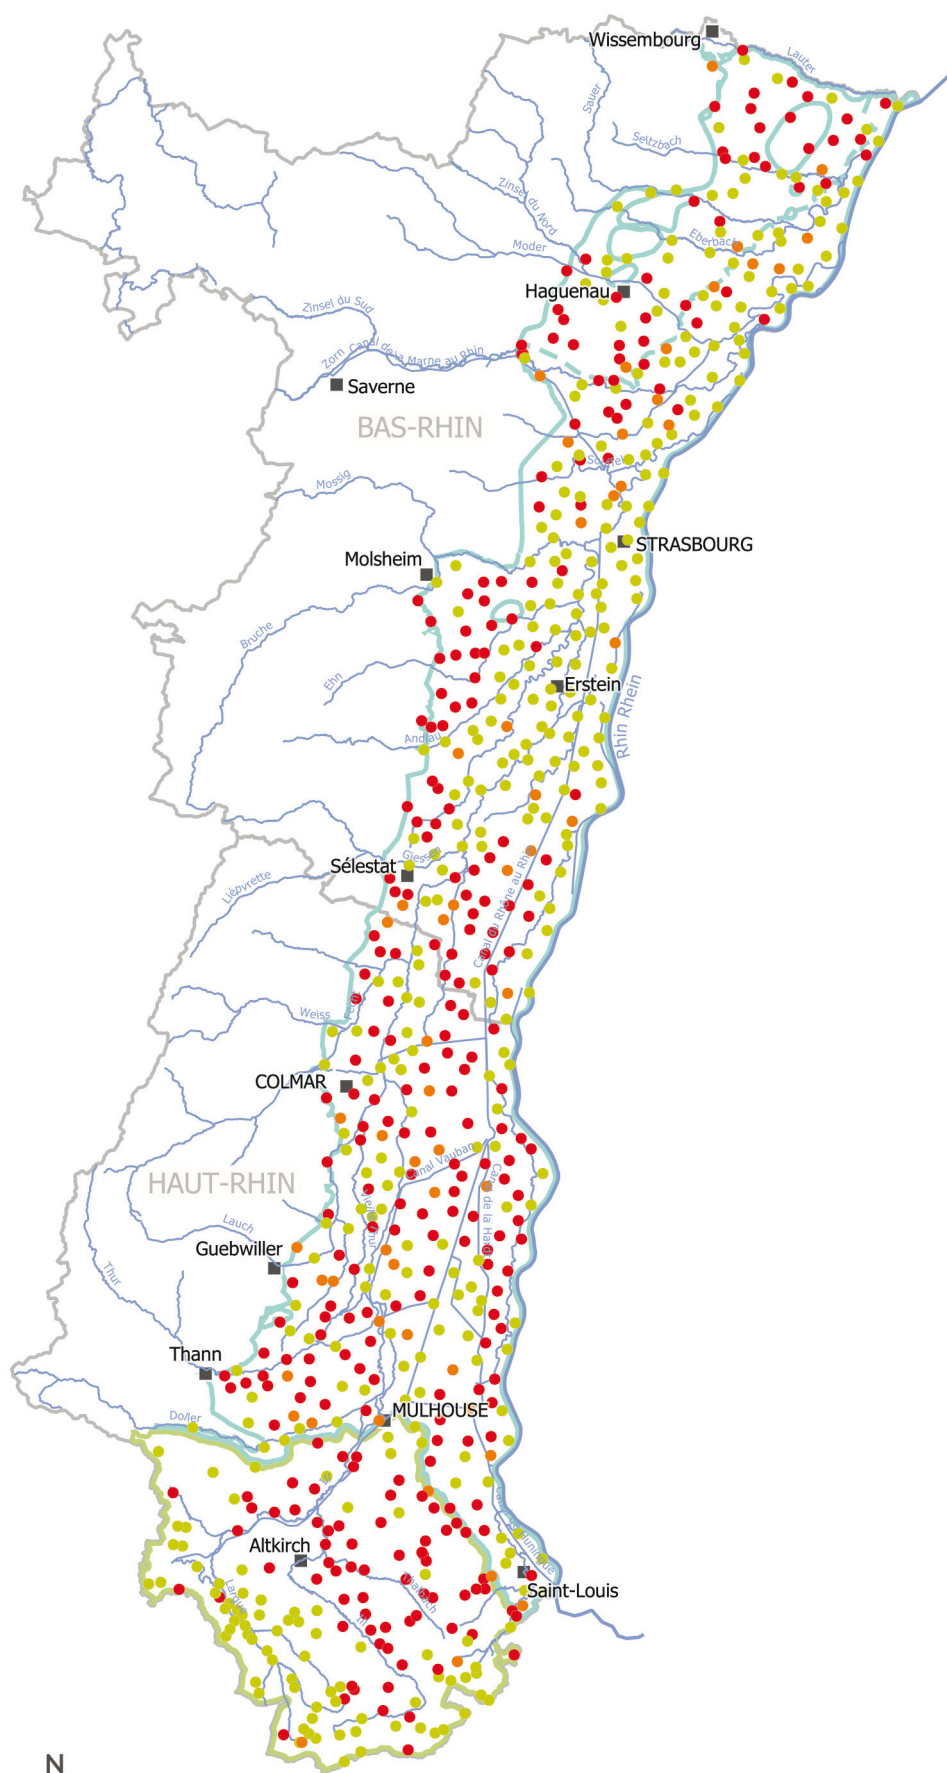

Carte 18 :



Qualité de la ressource au regard des critères de potabilité pour les eaux destinées à la consommation humaine

Prise en compte de 154 substances possédant une limite de qualité relative à l'usage «eau potable»

(hors pH, température, conductivité, carbone organique, fer, manganèse)

Dépassement des seuils d'alerte ou des limites de qualité relatives à l'usage «eau potable»

- Tous les paramètres inférieurs au seuil d'alerte
- Au moins un paramètre supérieur au seuil d'alerte (80% du seuil)
- Au moins un paramètre supérieur à la limite qualité

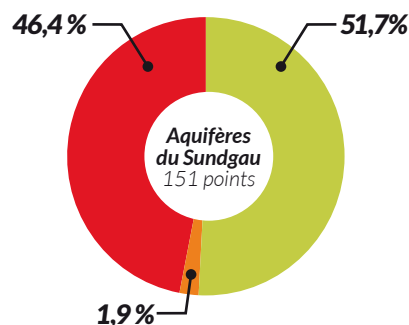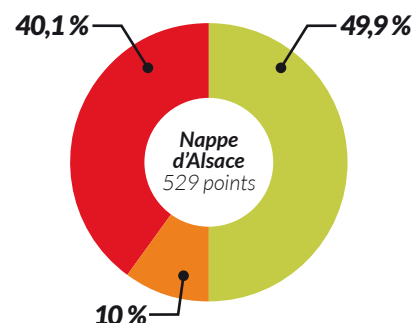

- Nappe phréatique d'Alsace
- Pliocène de Haguenau
- Aquifères du Sundgau
- Cours d'eau principaux



Projet ERMES Alsace - Juillet 2019

Évolution de la Ressource et Monitoring des Eaux Souterraines en Alsace

Conception : Observatoire de la nappe d'Alsace (APRONA)

Données : APRONA - ERMES Rhin - Région Grand Est - BRAR

Financiers :



FOND EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FEDER)
EUROPÄISCHER FOND FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG (EFRE)

Grand Est
L'Europe s'investit chez nous

